



EX-MS5

MODULO USCITA SERIALE RS-485

Descrizione

Modulo seriale RS-485 optoisolato per centrali antincendio analogiche.

La centrale antincendio analogica è predisposta di tre slot nelle quali poter installare questo modulo seriale:

1. COM1:Rete/Minirete/LANTCP/IP


ATTENZIONE!

Inserire il modulo a centrale spenta e fissarlo con le apposite viti date a corredo. Non necessita di impostazioni software per la sua installazione.

Caratteristiche Tecniche

Materiale:	scheda elettronica
Alimentazione:	da centrale
Assorbimento medio:	max 15mA
Temperatura stoccaggio:	-10°C / +50°C
Temperatura funzionamento:	-5°C / +70°C
Umidità relativa massima:	93% no condensa
Grado di protezione:	IP00
Dimensioni:	32x57x18mm


DESCRIZIONE DEI MORSETTI

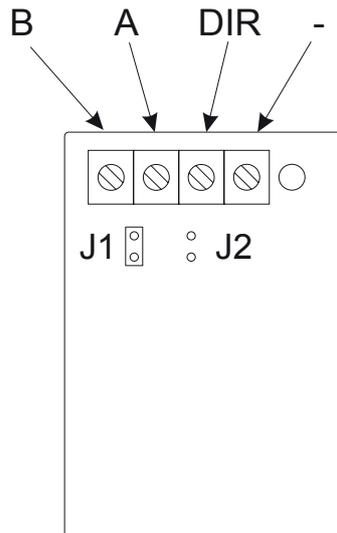

J1: inserire il jumper se il modulo è connesso alla fine della linea.

J2: jumper non montato, per cui non è disponibile il segnale di "Data Direction" sul morsetto DIR.

ESEMPIO DI RETE RS-485

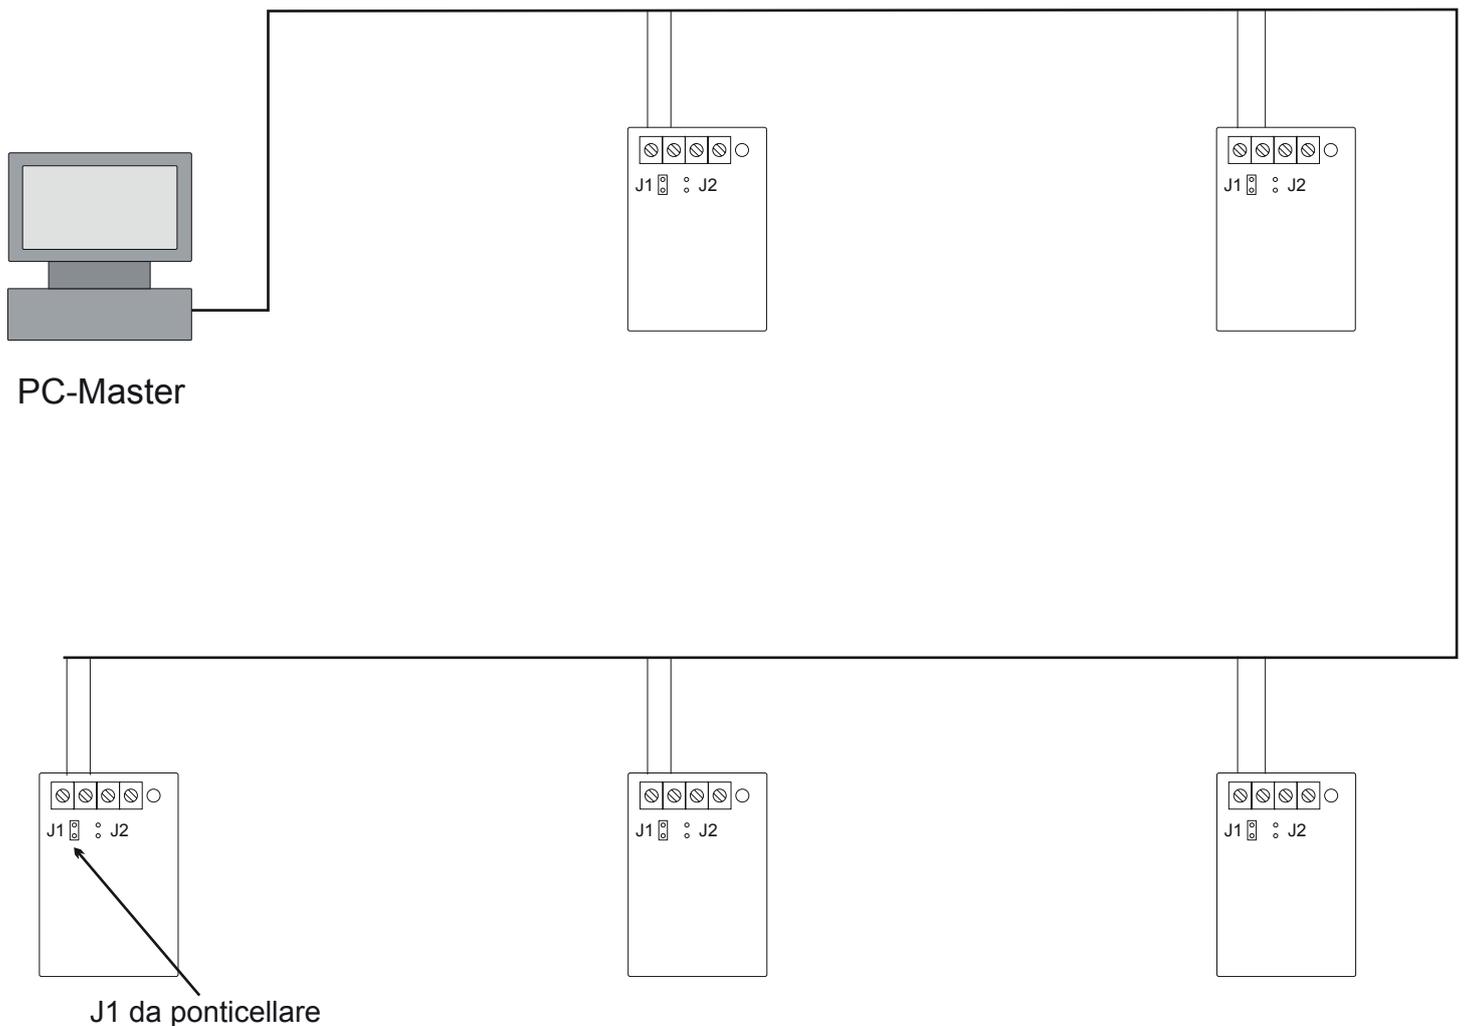

HILTRON LAND SRL

Strada provinciale di Caserta, 218 - 80144 Napoli

Tel: (+39)081 185 39 000 Fax: (+39)081 185 39 016

www.hiltronsecurity.net

REV_0823