



LMPF

DISPOSITIVO SONORO E LUMINOSO A LUCE FLASH
DI ALLARME INCENDIO PER USO INTERNO


Descrizione

Il dispositivo sonoro e luminoso a luce flash di allarme incendio per uso interno viene installato a muro per la segnalazione di allarme incendio. La tecnologia a led permette di avere una segnalazione luminosa ad alta efficienza e ad alta potenza con un consumo estremamente ridotto per coprire uno spazio pari a W-2,4-6. Protetto internamente contro l'inversione di polarità. Sono disponibili diverse tipologie di scritte. Possibilità di attivazione a "positivo a mancare" o "negativo a mancare" con riconoscimento automatico senza necessità di programmazione.

Caratteristiche Tecniche

Volume di copertura	W-2,4-6
Potenza sonora	69-83dB a 1m
Direzione 15°, 45°, 75°	69dB, 73dB, 81dB
Direzione 105, 135°, 165°	83dB, 79dB, 74dB
Frequenza (pulsata)	3300Hz ± 500Hz
Alimentazione	24-28Vcc
Assorbimento medio	40mA a 24Vcc
Potenza media	0,96W a 24Vcc
Attivazione positivo a mancare	si
Attivazione negativo a mancare	si
Assorbimento a riposo	5mA a 24Vcc
Temperatura stoccaggio	-10°C / +70°C
Temperatura funzionamento	-10°C / +70°C
Umidità relativa massima	93% no condensa
Grado di protezione	IP21C (IP54 su richiesta)
Tipo (utilizzo)	A (da interno)
Materiale	ABS (HB75 ignifugo)
Colore	bianco
Dimensioni	340x140x55mm
Normative	EN54-3, EN54-23
Certificato CPR	1922-CPR-0921
Numero DoP	021

SCHEMI ELETTRICI

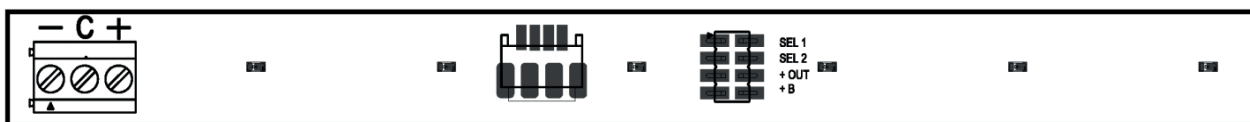


ALIMENTAZIONE

I morsetti di alimentazione sono indicati con "-" e "+", con protezione contro l'inversione di polarità.

POSITIVO E NEGATIVO A MANCARE

Possibilità di collegamento a "positivo a mancare" o "negativo a mancare" con riconoscimento automatico senza necessità di programmazione. Se "C" è connesso al positivo oppure al negativo di alimentazione, il dispositivo è in stand-by. Se "C" viene lasciato libero, il dispositivo è abilitato a funzionare.

Assemblaggio

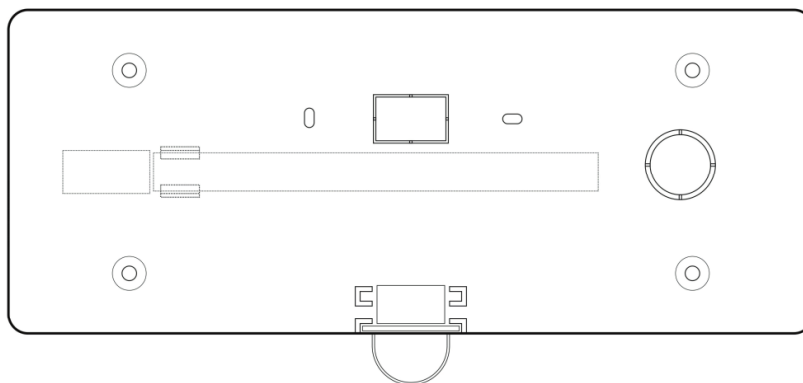

ASSEMBLAGGIO KIT BUZZER/FLASH:

Rimuovere il kit buzzer/flash dalla posizione originale e posizionarlo come indicato nel disegno sopra. Il mancato posizionamento corretto fa decadere la certificazione.

HILTRON LAND SRL

Strada provinciale di Caserta, 218 - 80144 Napoli

Tel: (+39)081 185 39 000 Fax: (+39)081 185 39 016

www.hiltronsecurity.net